



Datum: marec 2015


## NAVODILO ZA IZKLJUČITEV GREZNICE IZ OBRATOVANJA

**Izključitev greznice** pomeni prevezavo iztoka iz objekta direktno v javno kanalizacijo. Izvede se lahko na dva načina: skozi greznico ali naokrog, ob greznici. S strani JKP predlagamo, da se prevezava izvede ob greznici. Opuščena greznica se lahko uporabi za zbiranje meteornih voda ali se poruši in zasuje. Dela lahko opravi vsak sam, saj s tem ne posega v javni kanalizacijski sistem, omogočiti pa mora izvedbo nadzora.

Postopek izključevanja greznice iz obratovanja:

1. korak: Pregled obstoječega stanja interne kanalizacije oz. kanalizacijskega priključka (način odvajanja meteornih voda, število iztokov iz objekta, stanje greznice, vtoki in iztoki iz greznice, mesto priključitve na javno kanalizacijsko omrežje)
2. korak: Odločitev glede uporabe greznice v prihodnje (opustitev, zasutje ali porušitev; uporaba greznice kot zadrževalnik ali kot ponikalnica)
3. korak: Izvedba del (zemeljska dela, nakup potrebnega materiala, montaža, vrnitev terena v prvotno stanje) V tem delu, ne glede na to, kako se boste odločili glede uporabe greznice v prihodnje, pri družbi JKP d.o.o. naročite črpanje in odvoz greznične gošče. Strošek je plačljiv. Strošek čiščenja odpadnih voda znaša 19,4390 €/m<sup>3</sup> z DDV. Delo fekalnega vozila – črpanje in odvoz se obračuna po dejansko opravljenih urah (1 ura črpanja in odvoza greznične gošče na CČN znaša 74,5805 € z vključenim DDV). V primeru, da se greznica uporabi kot zadrževalnik - zbiralnik meteorne vode, se po izpraznitvi in spiranju greznice opravi dezinfekcija z apnom. Preliv iz zadrževalnika se spelje v ponikalnico ali v javno kanalizacijo.
4. korak: Izpolnitev in posredovanje obrazca »VLOGA ZA OPUSTITEV OBSTOJEČE GREZNICE« s prilogami.

V kolikor se ob izključitvi greznice v celoti obnovi hišni kanalizacijski priključek do javnega kanalizacijskega omrežja, predloži lastnik objekta enake dokumente kot za novo priključitev objekta na javno kanalizacijo in izpolni le Vlogo za priključitev objekta na javno kanalizacijo in nadzor gradnje ter končni pregled izvedbe hišnega priključka.

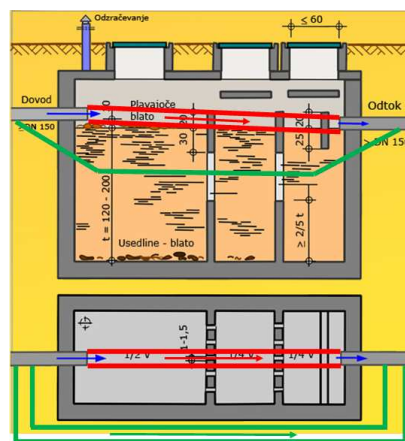

Slika: **Primer ureditve odvajanja odpadnih voda iz objekta**

Slika: **Opustitev greznice (skozi ali okrog)**

Ker je potrebno **zmanjšati dotok padavinskih vod v kanalizacijo**, kjer je to mogoče, je potrebno strešne padavinske vode ponikati, jih odvajati neposredno v naravne odvodnike ali vodotoke. Pri urejanju ponikalnice je potrebno ob poznavanju lege zemljišča upoštevati sestavo in hidromehanske lastnosti zemljine.

Obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v veliki meri odvisen tudi od količine prisotnih padavinskih voda v kanalizaciji. V kratkem bo potrebno tudi za padavinske vode, ki se odvajajo po javnem kanalizacijskem omrežju, plačevati strošek storitve **odvajanja padavinskih voda**.

V primeru ponikanja se strošek odvajanja padavinskih voda ne plačuje; v primeru odvajanja preлива iz zbiralnika v javno kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati 50 % stroška odvajanja padavinskih voda; v kolikor se padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje, mešano ali padavinsko, se plača celoten strošek odvajanja; pri odvajanju padavinske vode v mešan sistem, se zaračuna tudi strošek čiščenja teh voda.