


## ODPADNA PADAVINSKA VODA

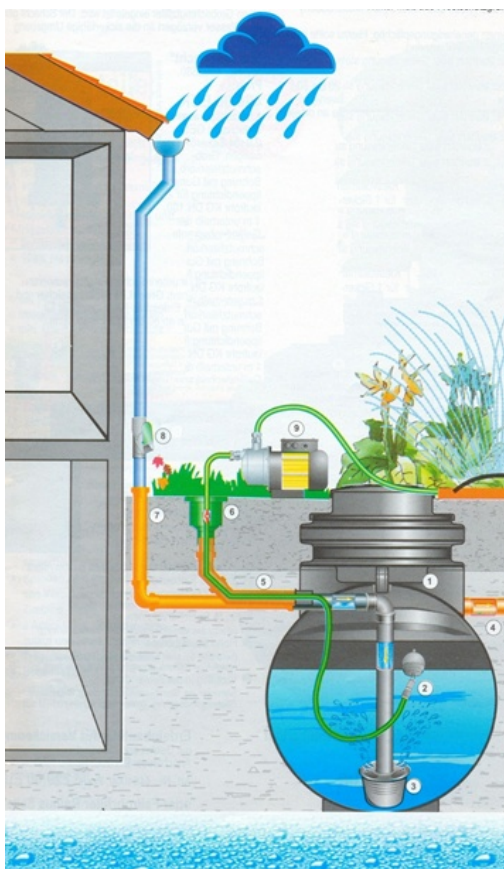

### Kako ravnati z odpadno padavinsko vodo?

Na novih kot tudi na obstoječih objektih je potrebno urediti ponikanje strešnih padavinskih vod v tla (ponikalnica), odvajanje neposredno v naravne odvodnike ali vodotoke. S tem zmanjšamo dotok meteornih vod v kanalizacijo (zmanjšanje stroškov odvajanja in motenja delovanja čistilne naprave, vračanje padavinske vode zemlji in rastlinam).

Pri urejanju ponikalnice je potrebno ob poznavanju lege zemljišča upoštevati sestavo in hidromehanske lastnosti zemljine.

Obračun storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda bo v veliki meri odvisen tudi od količine prisotnih padavinskih voda v kanalizaciji. V primeru ponikanja se strošek odvajanja padavinskih voda ne plačuje; v primeru odvajanja preliwa iz zbiralnika v javno kanalizacijsko omrežje je uporabnik dolžan plačati 50 % stroška odvajanja padavinskih voda; v kolikor se padavinske vode odvajajo v javno kanalizacijsko omrežje, mešano ali padavinsko, se plača celoten strošek odvajanja; pri odvajanju padavinske vode v mešan sistem, se zaračuna tudi strošek čiščenja teh voda.